


**Комплект адаптации для замены выключателей в КРУ2-10
(вал доводки расположен снизу)
(комплектуется ВВУ-СЭЩ / ВВМ-СЭЩ)**



Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение, кВ	6(10)
Номинальный ток главных цепей, А	630; 1000; 1600
Номинальный ток отключения, кА	20; 31.5
Тип заменяемого выключателя	ВМП

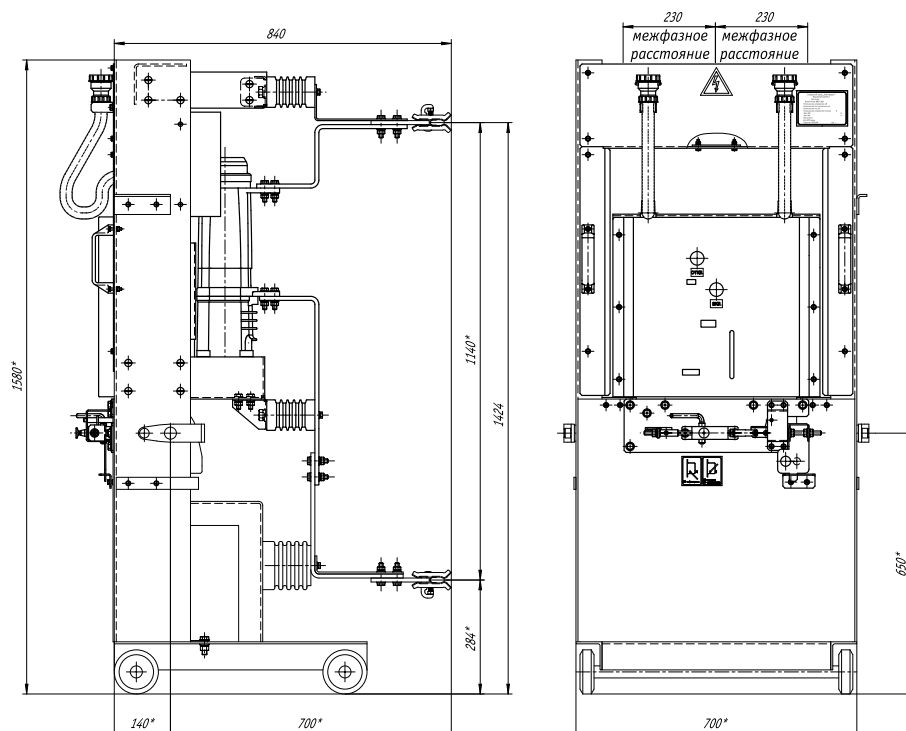

* Размеры для справок